



Przedsiębiorstwo Usługowe BIETKA Beata Paszkiewicz-Kiluk ul. Warmińska 31 lok2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77			
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW NA DZIAŁCE O NR GEOD. 347/2		NR. RYS. A
Temat:	Przyłącze wodociągowe		SKALA ---
Inwestor:	Gmina Zabłudów 16-060 Zabłudów ul. Rynek 8		BRANŻA: sanitarna
Nazwa rys.	Zabezpieczenie kabli telefonicznych		19.02.2018
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	BŁ/198/01	
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Malinowski	---	

Szczegóły ułożenia kanału w wykopach

Wykop szalowany
– grunt suchy

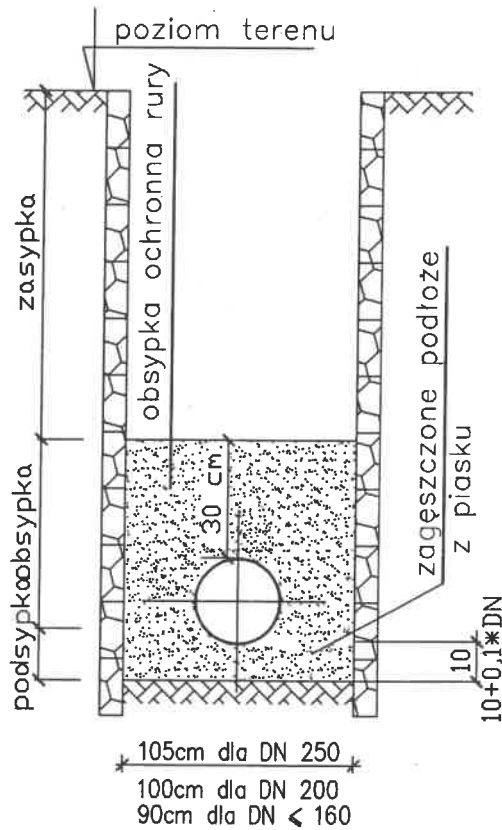

Wykop szalowany
– woda gruntowa
odwodnienie drenażem

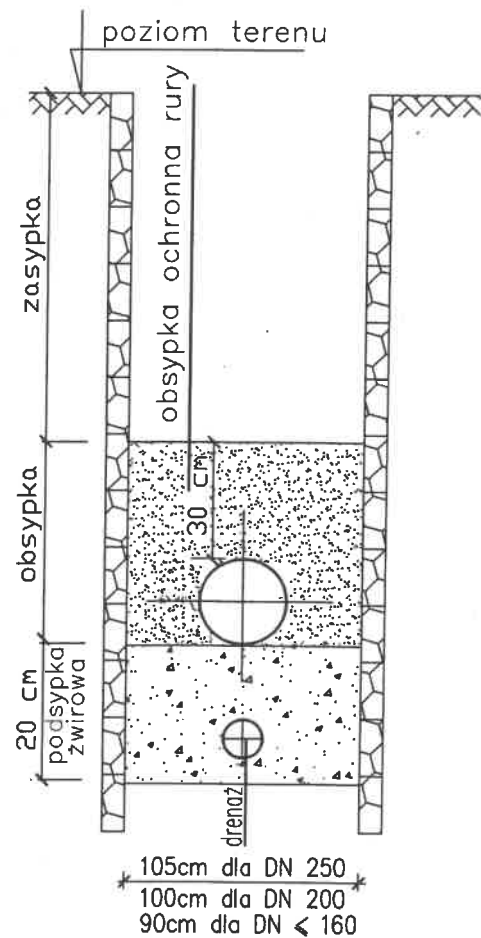

Przedsiębiorstwo Usługowe BETKA Beata Paszkiewicz-Kiluk ul. Warmińska 31 lok 2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77		
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIECICY WIEJSKIEJ OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW NA DZIAŁCE O NR GEOD. 347/2	NR. RYS. 3
Temat:	Przyłącze wodociągowe	SKALA - - -
Inwestor:	Gmina Zabłudów 16-060 Zabłudów ul. Rynek 8	BRANŻA: sanitarna
Nazwa rys.	Szczegóły ułożenia kanału w wykopach	19.02.2018
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk	Bt/198/01
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Malinowski	- - -

Konsola wodomierzowa dla DN20
wg. rys. szczeg. "6"

Kolano elektrooporowe do rur d32 PE
90° z gwintem zewnętrznym 1"

nypel Ø25

śrubunek Ø25 Gz/Gw

Ø 25

zawór antyskażeniowy Ø 25 mm klasy EA

wodomierz skrzydełkowy DN20

rura PE d 32 x 2 PN10

POSADZKA BETON

rura osłonowa L=3m
d63x3,6mm PE SDR17,6

rura PE d 32x2 PN10

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

Przedsiębiorstwo Usługowe BEIKA Beata Paszkiewicz-Kiliuk ul. Warmińska 31 lok2 15-553 Białystok ; tel./fax. 85 733 20 77			
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIEŁICY WIEJSKIEJ OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW NA DZIAŁCE O NR GEOD. 347/2	NR. RYS.	4
Temat:	Przyłącze wodociągowe	SKALA	-- --
Inwestor:	Gmina Zabłudów 16-060 Zabłudów ul. Rynek 8	PRANZA:	sanitarna
Nazwa rys.	Schemat układu wodomierzowego	mgr inż. Bogusław Kiliuk	BŁ/198/01
Projektant:		mgr inż. Łukasz Malinowski	-- --
Współpraca:			9.02.2018